



Interphone-portier TC:Bus pour 2 entrées

Réglage



- BVS20/ BVS100/ VBVS05 Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.
- BVS20/ BVS100/ VBVS05 Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

Station intérieure/Unité d'appel

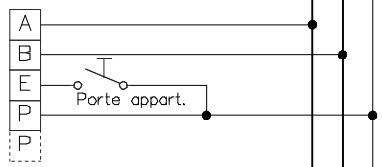



Station de table avec fiche RJ45

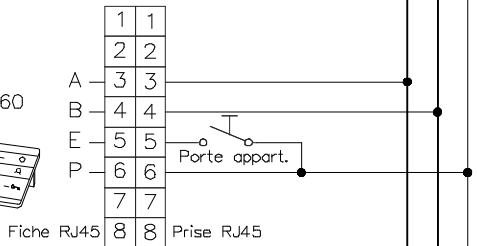

Système de communication TCU4



Station extérieure ATS..

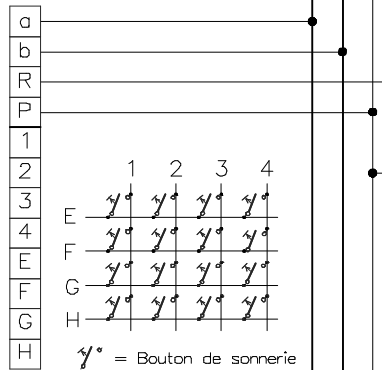



8-14VAC/max. 0.6A (par vos soins)
Gâche électrique


Système de communication TCU4



Station extérieure ATS..

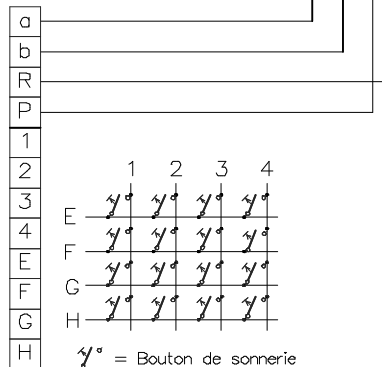

8-14VAC/max. 0.6A (par vos soins)
Gâche électrique

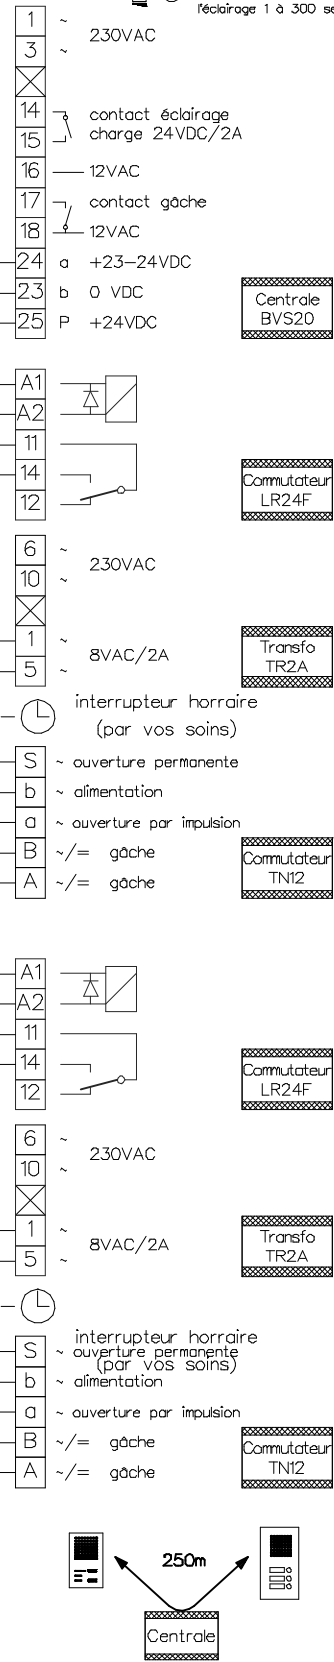

A prendre en considération:
Les indications d'installation et de réglage (feuille séparée)
Indications d'installation
longueur de ligne max 250 avec du fil Ø fil 0.8mm



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client		Réf		Vg.	
Index	F	CAD	01292/036	Schéma	TC204/TU2/2TN f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.		Geänd.	
				Blatt 1/1	